

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 18/_____**

Валихановский с.о.
Место составления

25.04.2025 г.
Время 11:46

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 18 от 08.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - Главный специалист РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

ГИБАДАДОВ ХАНГЕЛЬДЫ РУСТЕМУЛЫ - Старший инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал"

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал, Алга, Абылай хана (УЛИЦА), 11.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 17.04.2025 - 25.04.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

При проведении профилактического контроля в области пожарной безопасности в период с 17.04.2025 года по 25.04.2025 года в КГУ ОСШ с.Алга выявлены нарушения.


Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	С педагогическими работниками школы не проведено обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


	года № 55. п. 29 правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276.;	
2	Приказом не назначено должностное лицо ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.9 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Пожарный щит установленный в котельной в полной мере не доукомплектован первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем, в соответствии с классом пожара «А». Основание: п.18 приложение 3, таблица 4, Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещениях школы осуществляется изменение функционального назначения путем устройства детского мини-центра без проектной документации. Основание: п.16 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

6	В здании школы в коридоре миницентра установлены шкафы сужающие проектные размеры эвакуационного пути. Основание: п.п.1 п.36 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Электрическая розетка в миницентре смонтирована на горючем основании (дерево). Основание: п.79 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В миницентре и в столовой соединения и оконцевания проводов выполнены при помощи скруток. Основание: п.80 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Отсутствует самостоятельная электрическая сеть, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты, установленных в зданиях предприятия (приемно-контрольные приборы системы автоматической пожарной сигнализации). Основание: п.98 Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 124 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ст. инженер ОТК ст. лейтенант 113 Тибазаров Х.Р. 

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

✓ Ознакомление  Козденкова А.А.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«25» 04 2025г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Ақмола облысы білім
басқармасының Біржан сал
ауданы бойынша білім бөлімі
«Алға ауылының негізгі орта
мектебі» КММ


КГУ «Основная средняя
школа села Алга отдела
образования по району Биржан
сал управления образования
Акмолинской области»

БҰЙРЫҚ

Абылайхан көшесі 11

8-716-59-3-13-43

E-mail: shkola.alga@mail.ru
020710 село Алга, улица Абылайхана 11

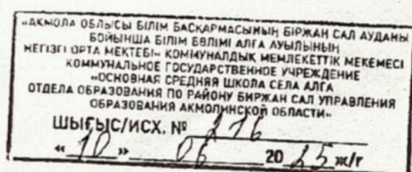

ПРИКАЗ

ул. Абылайхана 11

8-716-59-3-13-43

E-mail: shkola.alga@mail.ru
020710 Алға ауылы Абылайхан көшесі 11

Начальнику

РГУ «Отдел по ЧС
района Биржан сал
ДЧС Акмолинской области»
Д.С.Шелкоплясову


Информация

Довожу до Вашего сведения, что согласно акту о результатах профилактического контроля с посещением объекта контроля и надзора от 25.04.2025 года а КГУ «ОСШ с.Алга ОО по району Биржан сал УО Акмолинской области» были выявлены и устранены (см. Приложение) следующие нарушения:

1	Провести обучение с педагогическими работниками школы по пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства	Устранено
2	Назначить приказом должностное лицо ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта	Устранено
3	Завести специальный журнал или установить автоматизированную систему по учету работ по техническому обслуживанию и планово-	Устранено

	предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния переносных средств пожаротушения	
4	Пожарный щит, установленный в котельной в полной мере укомплектовать первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем	Устранено
5	Разработать проектную документацию по изменению функционального назначения помещений школы, эксплуатируемые как детский мини-центр	Устранено
6	Убрать шкафы в коридоре мини-центре сужающие проектные размеры эвакуационного пути.	Устранено
7	Смонтировать электрическую розетку в мини-центре на негорючем основании.	Устранено
8	Выполнить соединения и оконцевания проводов в мини-центре и столовой при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	Устранено
9	Смонтировать самостоятельную электрическую сеть, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты установленных в зданиях предприятия (приемно-контрольные приборы системы автоматической пожарной сигнализации).	Устранено

Директор школы:

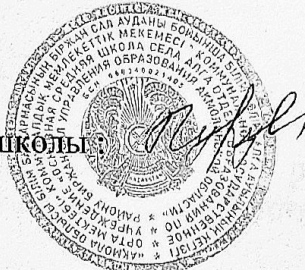

К.Кауданова

Исполнитель: Е.Бекенов

87163931343

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ БІРЖАН САЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 246
20 25 ж. «11» 06